



ウォーターベスト 塩ビ管 横使いKQYシリーズ取付要領

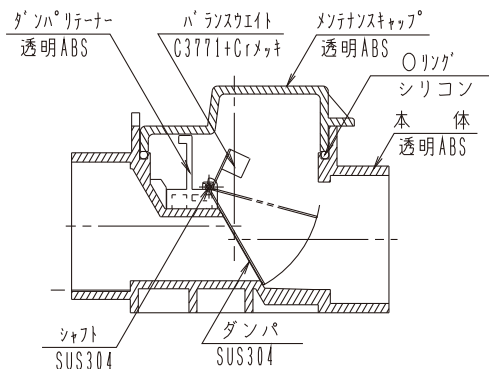


- ① KQY30 (VP・VU30用)
- ② KQY40 (VP・VU40用)
- ③ KQY50 (VP・VU50用)


- 本品は空調機等のドレン水の水平配管（塩ビ管）の中間及び末端に取り付ける商品です。
- 塩ビ管をウォーターベスト本体に差し込んで接続します。
- 接続する際は、必ず塩ビ管用の接着剤（エスロン等）を使用してください。（ウォーターベストの受口に塩ビ管が突き当たるまで差し込み、接着剤が硬化するまで保持してください。）
- 横引き配管は必ず勾配を取ってください。（絶対に逆勾配は避けてください。）
- 取付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取付けてください。
- 接着剤が本体内部に流れ込まないように注意してください。
- 設置後にキャップが締まっている事を確認してください。

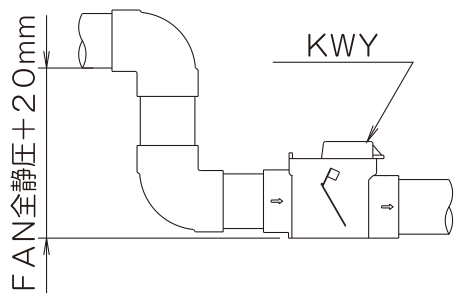

[キャップをはずす]

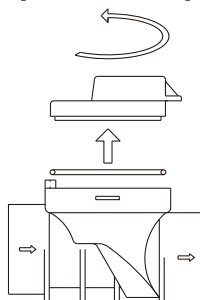

[ダンパをはずす]



- キャップを反時計方向に1/4回転してキャップを外します。
- この時、本体を押さえて配管に力が加わらないように注意してください。（本体割れの原因となります。）
- ダンパのつまみを引き上げてダンパを取り出し、清掃してください。
- 本体内部に蓄積した水垢、ゴミをブラシ等で清掃してください。
- 止水用Oリングを清掃してください。
- 清掃が終わりましたら、ダンパ、Oリング、を元に戻して
- 本体を押さえながらキャップを締めてください。（必ず最後までキャップを締め込んだ事を確認してください。）
- 配管、本体に異常がないことを確認してください。

ウォーターベスト 警告・注意事項

- ⊗ 本品はメンテナンス（点検・清掃）を必要とします。周囲にメンテナンススペースを取って下さい。
- ⊗ 本品は樹脂製です。火のそば、衝撃を受ける場所、歪が掛かる場所での保存、使用はできません。樹脂に有害な化学薬品が流入する環境下では使用出来ません。
- ⊗ 本品は完全に液体、気体を封じる物ではありません。使用に際し下流から有害な液体、気体の発生場所での使用は出来ません。
- ⊗ 本品に繰り返し熱衝撃を与えないで下さい。配管部材との熱膨張差により破損する可能性があります。
- ⊗ 本品に固体及び粘性の高い物質を流さないで下さい。動作不良を起す原因になります。
- ⊗ 水没した状況での使用は出来ません。
- ⊗ 本品を改造しての使用はしないで下さい。
- ⊗ 本品に接着剤、塗料の付着及び周囲の物が干渉しない様に取り付けて下さい。作動しない可能性があります。
- ⊗ 空調機ドレン排水に使用する場合は各空調機ごとに個々に取り付けて下さい。
- ⊗ 空調機等静圧を有する機器のドレン排水に使用する場合はウォーターベストの底面からドレンパン底面間に封水高さ（FANの全静圧+20mm以上）を取って下さい。
- ⚠ 本品に付着物が発見された時には、速やかに清掃し付着物を除去してください。
- ⚠ 連続した排水に使用した場合、臭気・ガス等が逆流する事があります。
- ⚠ 接続方向が決まっておりますので、上流側・下流側を正しい向きに接続してください。
- ⚠ KQYシリーズを取り付ける場合必ず排水勾配を取って下さい。
- ⚠ KW、KWA、KQYシリーズ（中間取り付けタイプ）を取り付ける場合、上下配管のずれは±1mm以下で配管して下さい。KQYシリーズに於いては排水軸に対する回転角度5°以内で取り付けて下さい。
- ⚠ 空調機等のドレン排水に使用する場合に雑排柵、汚水柵等に直接排水すると臭気・ガスが上がる事が有りますので間接排水を推奨します。
- ⚠ 中間取り付けタイプは取付に際し前後に配管支持を設けて下さい。
- ⚠ 長時間使用しない場合はダンパの作動を点検確認して下さい。
- ⚠ 本品の清掃の際、ダンパの可動部及びシャフト可動部等を曲げないで下さい。



〒171-0051 東京都豊島区長崎 4-8-11
TEL 03-3530-4441 FAX 03-3530-4445

URL <http://www.toei-kogyo.co.jp>
E-mail info@toei-kogyo.co.jp